


## CONFIGURATION

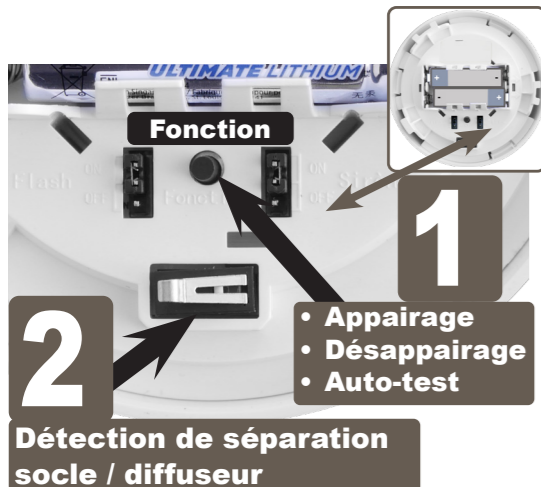

⚠ Lors des opérations suivantes, la distance maximum entre le périphérique et la centrale ne doit pas dépasser 2 m.

7

## Appairage/ désappairage

### Appairage

- Sur 21241/21202, activer le mode appairage (appuyer une fois sur « Add » SW2)\*\* ;
- sur le diffuseur, appuyez 3 fois sur le bouton 1\*. Un flash et/ou un son sont émis. La centrale émet un bip : le module est appairé ;
- répéter l'opération pour appairer d'autres diffuseurs ;
- sur 21241/21202, appuyer une fois sur « Add » SW2 pour quitter le mode appairage.

### Désappairage

- Procédure identique, mais avec « Del » SW3
- \* L'intervalle de temps d'appui ne doit pas dépasser 1,5 s

### Test de communication

- Maintenir le bouton 1 jusqu'à l'émission d'un son et/ou d'un flash ;
- relâcher le bouton 1. La signalisation s'éteint. (un message de test RF est envoyé à la centrale) ;
- après 10 secondes maximum, un son et/ou un flash signifient que le module a reçu une réponse de la centrale ;
- la communication est opérationnelle ;


8

- si aucun clignotement n'est émis, vérifier l'appairage et/ou la distance avec la centrale.

### Détection de séparation

Le diffuseurs Axendis possèdent un contact 2, (voir schéma page 7) afin de détecter si le dispositif est bien positionné sur son socle.

Dans le cas contraire, le dispositif envoie un signal de séparation à la centrale pour signaler le défaut.

 En mode installateur, l'état du dispositif peut également être contrôlé via l'application mobile « AXEtype4 »\*\*\*

**LOGIN : Installateur**

**Mot de passe : 12345678**

- Remplacer le diffuseur sur son socle.



9

\*\* Pour un fonctionnement détaillé des centrales, se référer à la notice 08-TYPE4-NT14 (21241/21202)

\*\*\* Pour un fonctionnement détaillé de l'application mobile bluetooth de diagnostic pour la gamme Axendis, se référer à la notice 08-TYPE4-NT013 (« AXEtype4 »). L'application est téléchargeable sous IOS sur l'App Store, sous Android sur le PlayStore.


### Remplacement des piles

Lorsque les piles sont à un niveau faible, les performances du produit peuvent être impactées. Exemple : la puissance acoustique et le lien radio. Pour rétablir un fonctionnement normal du produit, changer les piles usagées en utilisant un exemplaire du même type et en respectant la polarité indiquée.


### Mise au rebut des piles

ATTENTION ! les piles usagées contiennent des substances polluantes et ne doivent donc pas être jetées dans une poubelle classique. Les mettre au rebut dans un point de collecte sélective prévu à cet effet par les normes en vigueur.

### Mise au rebut produit

 ATTENTION ! certains composants de ce produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

10

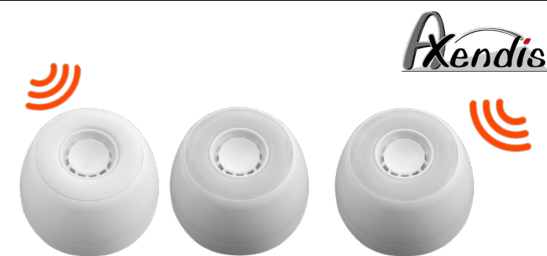

# 31247/31248/21244

Diffuseurs radio sonore, lumineux, sonore et lumineux alarme type 4 et alarme PPMS

Codes article

21244 : Diffuseur Sonore et Dumineux radio

31247 : Diffuseur Sonore radio

31248 : Diffuseur Lumineux radio



**Notice technique**

08-AVSCB-NT021 Rév A0

[AxendisAlarme.com](http://AxendisAlarme.com)




Axendis Actipôle de la Fonderie - Bâtiment Chrome  
470, route du Tilleul - 69 270 Cailloux-sur-Fontaines

## PRÉSENTATION

Les 31247, 31248 et 21244 sont respectivement des diffuseurs radio sonores, lumineux, sonore et lumineux d'alarme type 4 et d'alarme PPMS.

Ils s'apparentent avec les centrales d'alarme type 4 et alarme PPMS 21241 et 21202.

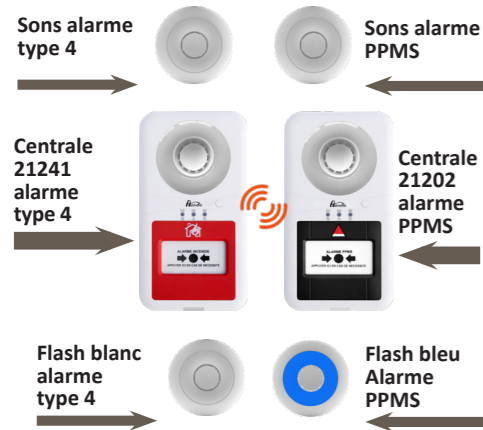

Esthétiques et discrets, les diffuseurs Axendis sont conçus pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

2

	EDSR	EDLR	EDSLR
<b>Type</b>	Diffuseur sonore	Diffuseur lumineux	Diffuseur sonore et lumineux
<b>Alarme type 4</b>	Son Afnor NF S32-001 <sup>1</sup>	Flash blanc freq. 1 Hz	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Son Afnor NF S32-001</li> </ul>	
<b>Alarme PPMS</b>	Son alarme PPMS <sup>1</sup>	Flash bleu freq. 1 Hz	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Son alarme PPMS</li> </ul>	

<sup>1</sup> 7 sons type 4 et 3 sons PPMS supplémentaires sont configurables via l'application « AXEtype4 »

**LOGIN : Installateur**

**Mot de passe : 12345678**

3

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 piles lithium AA (3300 mAh) ;</li> <li>• 3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an).</li> </ul>
<b>Autonomie</b>	
<b>Fréquence</b>	863-870 Mhz
<b>Portée</b>	2000 m en champ libre
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement : -10°C à + 55°C ;</li> <li>• stockage : -20°C à + 65°C.</li> </ul>
<b>Humidité relative</b>	< 95% (sans condensation)
<b>Indice de protection</b>	IP30, IK06
<b>Matière, couleur</b>	ABS, blanc
<b>Dimensions</b>	Ø110 mm x H 67 mm avec socle, H 49 mm sans socle
<b>Entraxe de fixation</b>	44 mm
<b>Poids</b>	Avec piles : 191 g ; sans : 161 g.
<b>Utilisation</b>	En intérieur

4

## INSTALLATION

- Déclipser le diffuseur de son socle (rotation anti-horaire) ;



- Optionnel : sur le socle, dégraffer le porte-étiquette ;




- insérer le porte-étiquette dans son emplacement.


5

## MISE EN SERVICE

- Insérer les piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh en respectant la polarité ;

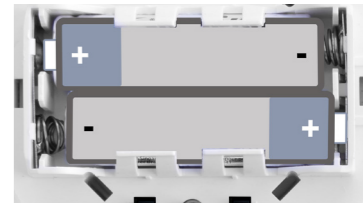

- fixer le socle seul du diffuseur au plafond avec 2 vis. Entraxe de fixation : 44 mm

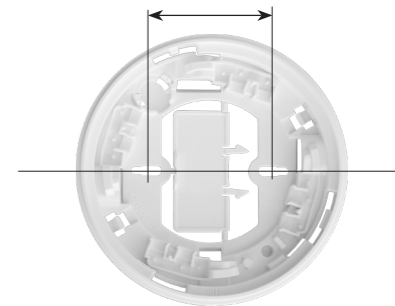

6